


POŽARNI NAČRT

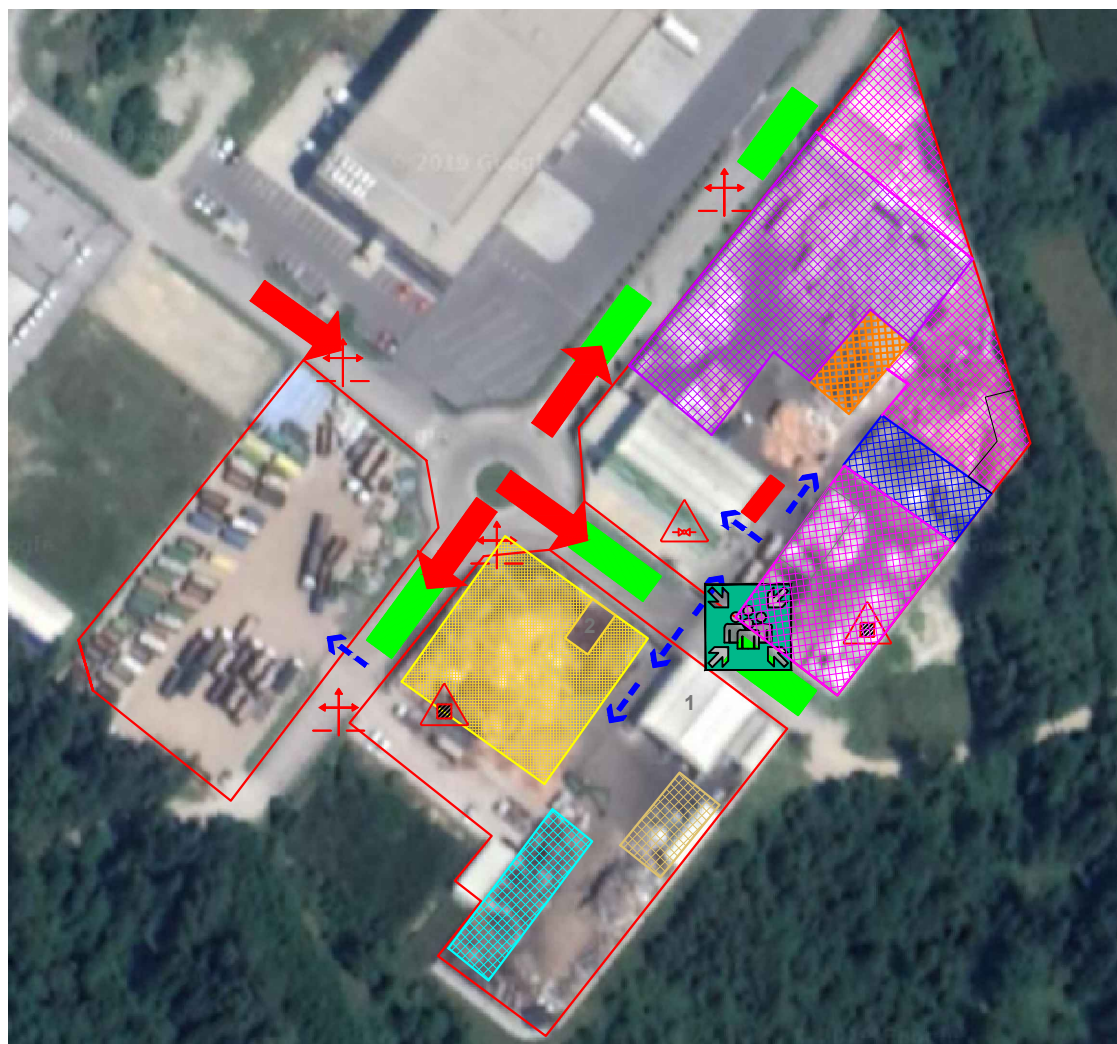

	MEŠANA EMBALAŽA 2000 t
	KOVINE 300 t
	SKLADIŠČE TRDEGA GORIVA 120 t
	LES 3000 t
	STEKLO 600 t
	PAPIR 2500 t
	PLASTIKA 2000 t in 19 12 12 30t
	Cisterna 15000 l

Podjetje Komteks d.o.o. ima na lokaciji Komenda dovoljenje za zbiranje in predelavo odpadkov. Kot zbiralec lahko na lokaciji skladiščimo 3480 t in kot predelovalec 6835 t odpadkov. Podjetje v nobenem trenutku ne presega maksimalne dovoljene količine skladiščenja odpadkov.

Odgovorna oseba
upravljalca skladišča:
Tomaž KOMAC -
tel.: 041 811 483

1 - Linija za sortiranje in predelavo mešanih komunalnih odpadkov

2 - MKE



ročni gasilni aparat na prah



glavni ventil za plin – glavna plinska požarna pipa



nadtalni hidrant



dovozna pot za intervencijska vozila



Postavitvena površina




Možnost notranjega napada



Obravnavano območje

POŽARNI NAČRT

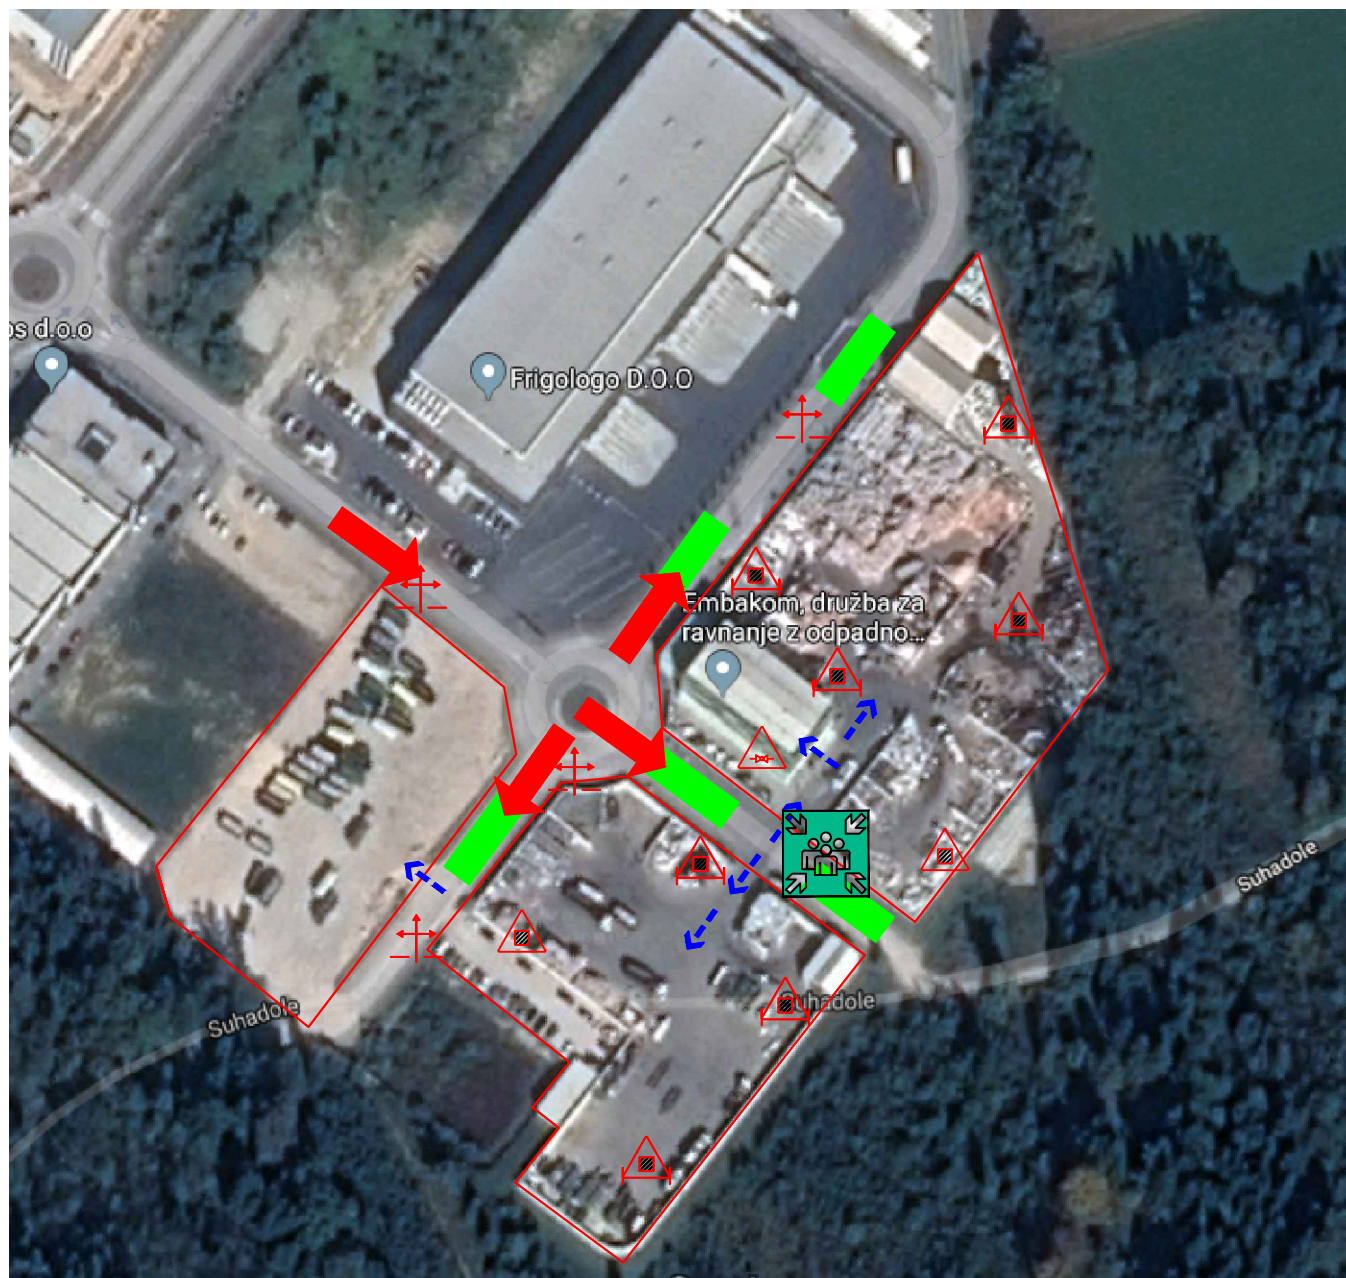


-  ročni gasilni aparat na prah 50 kg
-  ročni gasilni aparat na prah
-  glavni ventil za plin – glavna plinska požarna pipa
-  nadtalni hidrant
-  dovozna pot za intervencijska vozila
-  Postavitvena površina
-  Možnost notranjega napada
-  Obravnavano območje



LEGENDA

	Požarna odpornost R60	
	Požarna odpornost 60 min. oziroma obstoječa požarna ločitev	
	Požarni sektor	
	Požarna vrata s samozapiralom 30 min.	
	Izhod iz prostorov in objekta	
	Smer evakuacije v objektu	
	Izhod naravnost - oznaka nad vrati	ZO = zunanja osvetlitev 20x10 = dimenzija 20 cm x 10 cm
	Izhod levo oz. desno (rotacija oznake ustreza smeri)	
	Izhod levo oz. desno navzdol stopnice (rotacija oznake ustreza smeri)	
	Varnostna razsvetljava	
	Naravni odvod dima in toplote	
	Notranji hidrant	
	Ročni gasilni aparat	

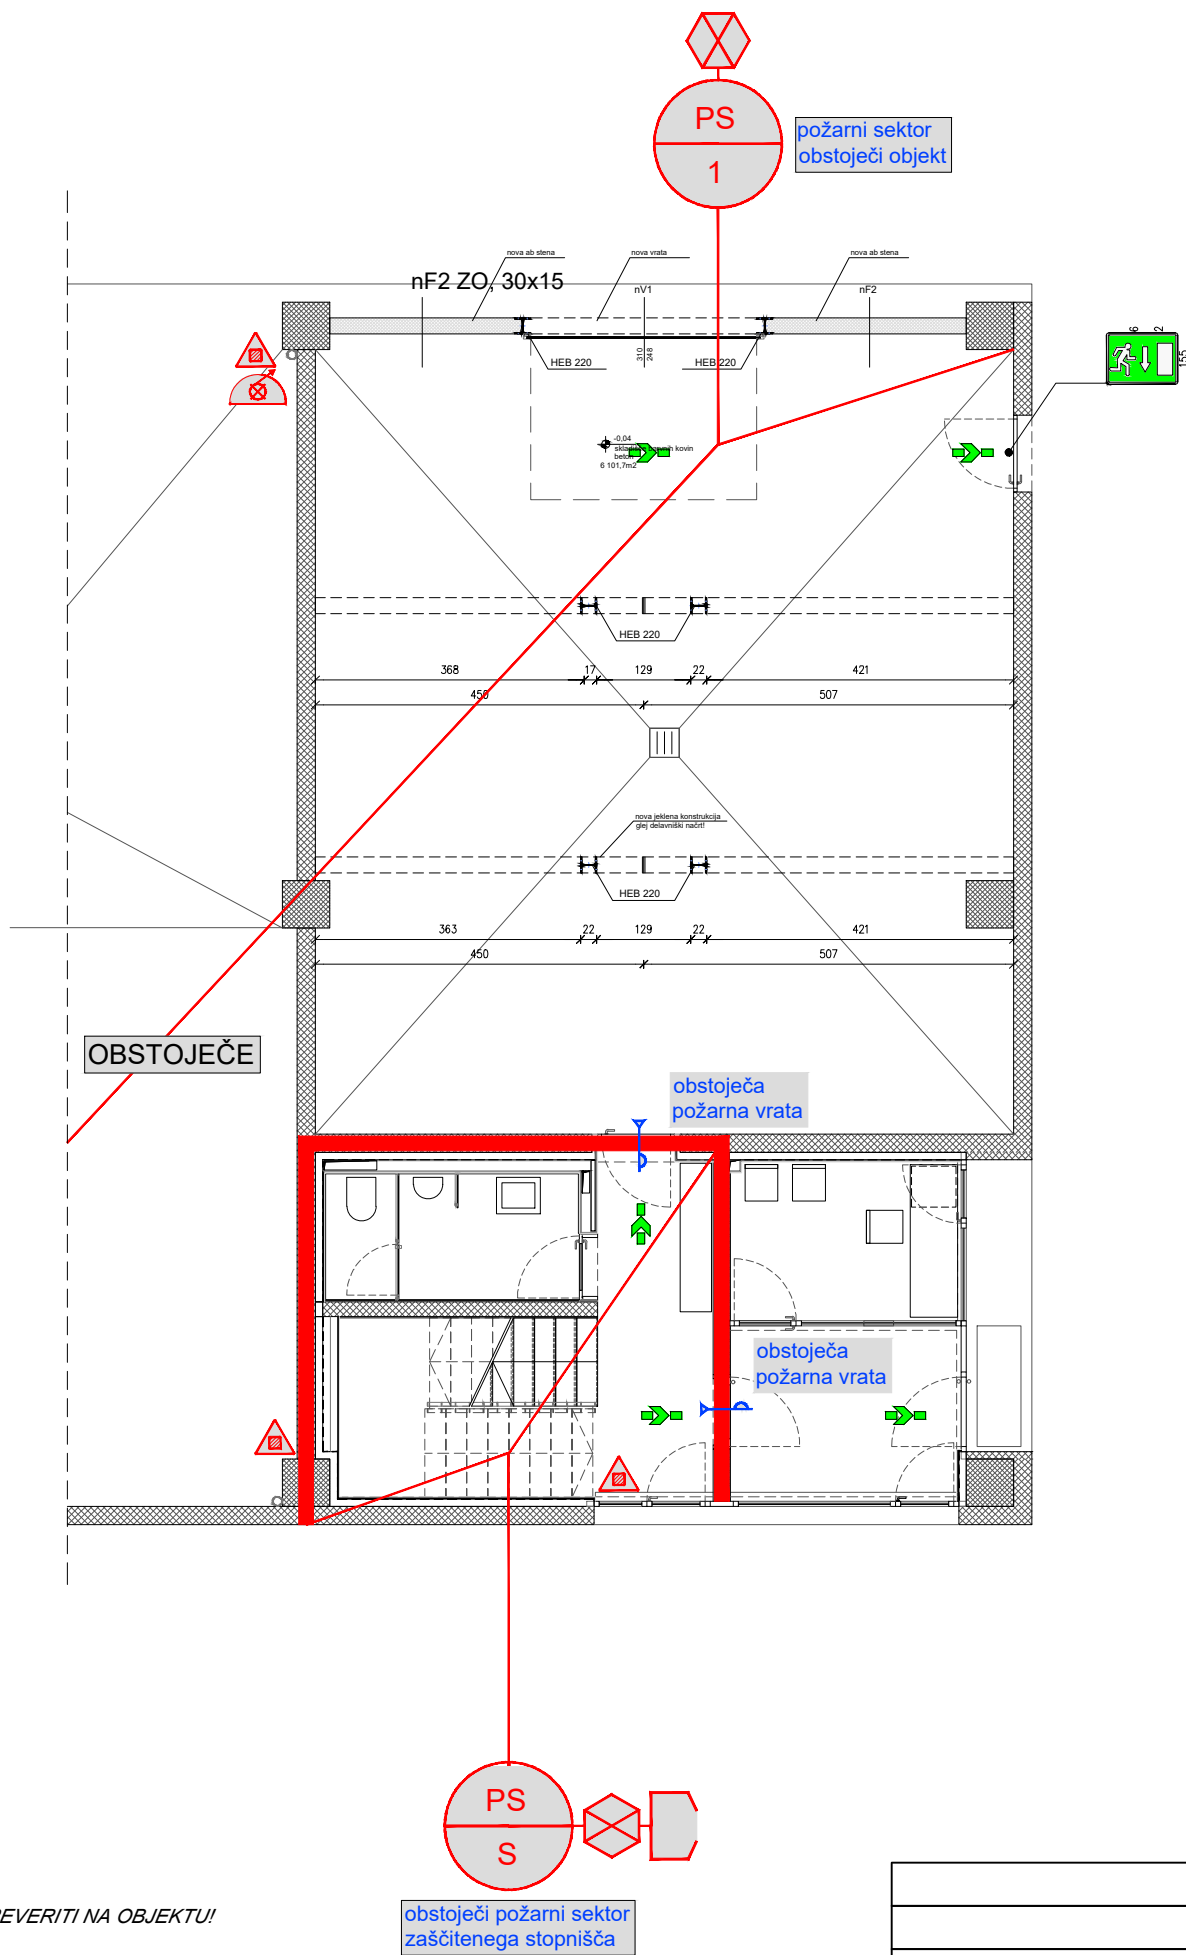


VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!

POŽARNÍ NAČRT	
----------------------	--

Naročnik: KOMTEKS d.o.o., Loke 119, Tržič

Tloris risbe : POSLOVNI PROSTOR, Pod hrasti 33, Komenda - Prtiličje

	Požarna odpornost R60	
	Požarna odpornost 60 min. oziroma obstoječa požarna ločitev	
	Požarni sektor	
	Požarna vrata s samozapiralom 30 min.	
	Izhod iz prostorov in objekta	
	Smer evakuacije v objektu	
	Izhod naravnost - oznaka nad vrati	ZO = zunanja osvetlitev 20x10 = dimenzija 20 cm x 10 cm
	Izhod levo oz. desno (rotacija oznake ustreza smeri)	
	Izhod levo oz. desno navzdol stopnice (rotacija oznake ustreza smeri)	
	Varnostna razsvetljava	
	Naravni odvod dima in toplote	
	Notranji hidrant	
	Ročni gasilni aparat	



požarni sektor	
obstoječi objekt	

Naročnik: KOMTEKS d.o.o., Loke 119, Tržič

Tloris risbe : POSLOVNI PROSTOR, Pod hrasti 33, Komenda - 1.nadstropje

	Požarna odpornost R60	
	Požarna odpornost 60 min. oziroma obstoječa požarna ločitev	
	Požarni sektor	
	Požarna vrata s samozapiralom 30 min.	
	Izhod iz prostorov in objekta	
	Smer evakuacije v objektu	
	Izhod naravnost - oznaka nad vrati	ZO = zunanja osvetlitev 20x10 = dimenzija 20 cm x 10 cm
	Izhod levo oz. desno (rotacija oznake ustreza smeri)	
	Izhod levo oz. desno navzdol stopnice (rotacija oznake ustreza smeri)	
	Varnostna razsvetljava	
	Naravni odvod dima in toplote	
	Notranji hidrant	
	Ročni gasilni aparat	



Trlors risbe : POSLOVNI PROSTOR, Pod hrasti 33, Komenda - 2.nadstropje



ŠOTOR 1



POŽARNI NAČRT					
Naročnik: KOMTEKS d.o.o., Loke 119, Tržič					
Tloris risbe : POSLOVNI PROSTOR, Pod hrasti 33, Komenda					
LEGENDA					
	Električna omarica		Gasilni aparat na prah		Povečana nevarnost nastanka požara
	Možnost notranjega napada		Postavitvena površina		Nevarnost pri gašenju z vodo
	Smer evakuacije v objektu	100 MJ/ m2	Požarna obremenitev objekta		Dovozna pot za intervencijska vozila
	Požarni sektor		Požarna odpornost 60 min		Zbirno mesto evakuirancev
	Vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem				




ŠOTOR 2




POŽARNI NAČRT					
Naročnik: KOMTEKS d.o.o., Loke 119, Tržič					
Tloris risbe : POSLOVNI PROSTOR, Pod hrasti 33, Komenda					
LEGENDA					
	Električna omarica		Gasilni aparat na prah		Povečana nevarnost nastanka požara
	Možnost notranjega napada		Postavitvena površina		Nevarnost pri gašenju z vodo
	Smer evakuacije v objektu	100 MJ/ m2	Požarna obremenitev objekta		Dovozna pot za intervencijska vozila
	Požarni sektor	5	Število ljudi v objektu		Zbirno mesto evakuirancev



ŠOTOR 3

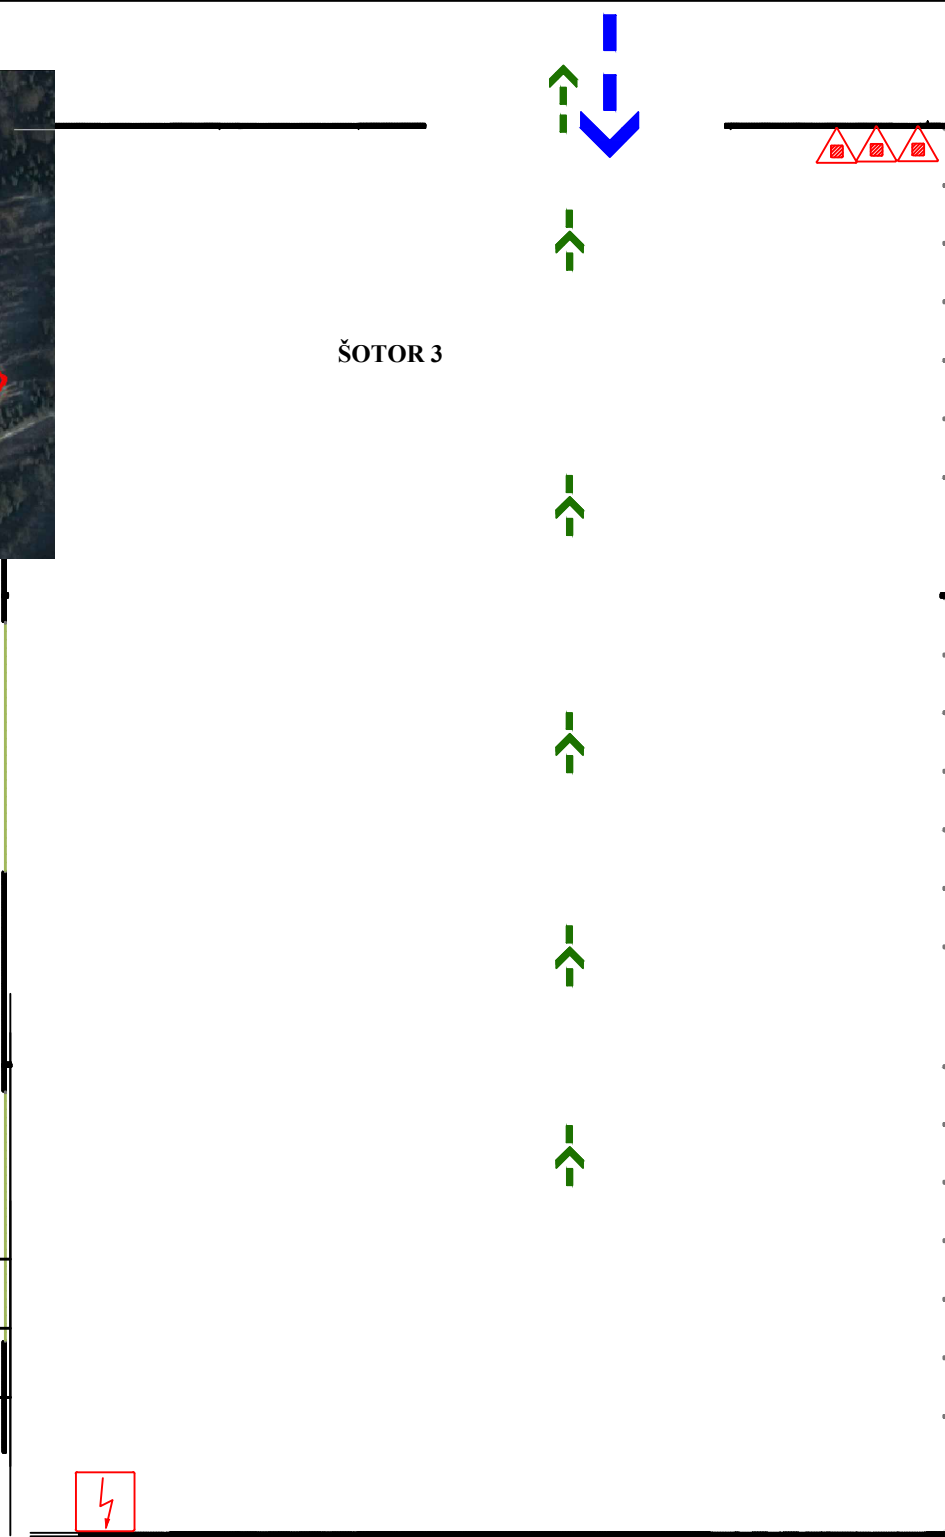

POŽARNI NAČRT					
Naročnik: KOMTEKS d.o.o., Loke 119, Tržič					
Tloris risbe : POSLOVNI PROSTOR, Pod hrasti 33, Komenda					
LEGENDA					
	Električna omarica		Gasilni aparat na prah		Povečana nevarnost nastanka požara
	Možnost notranjega napada		Postavitvena površina		Nevarnost pri gašenju z vodo
	Smer evakuacije v objektu	100 MJ/ m2	Požarna obremenitev objekta		Dovozna pot za intervencijska vozila
	Požarni sektor	5	Število ljudi v objektu		Zbirno mesto evakuirancev

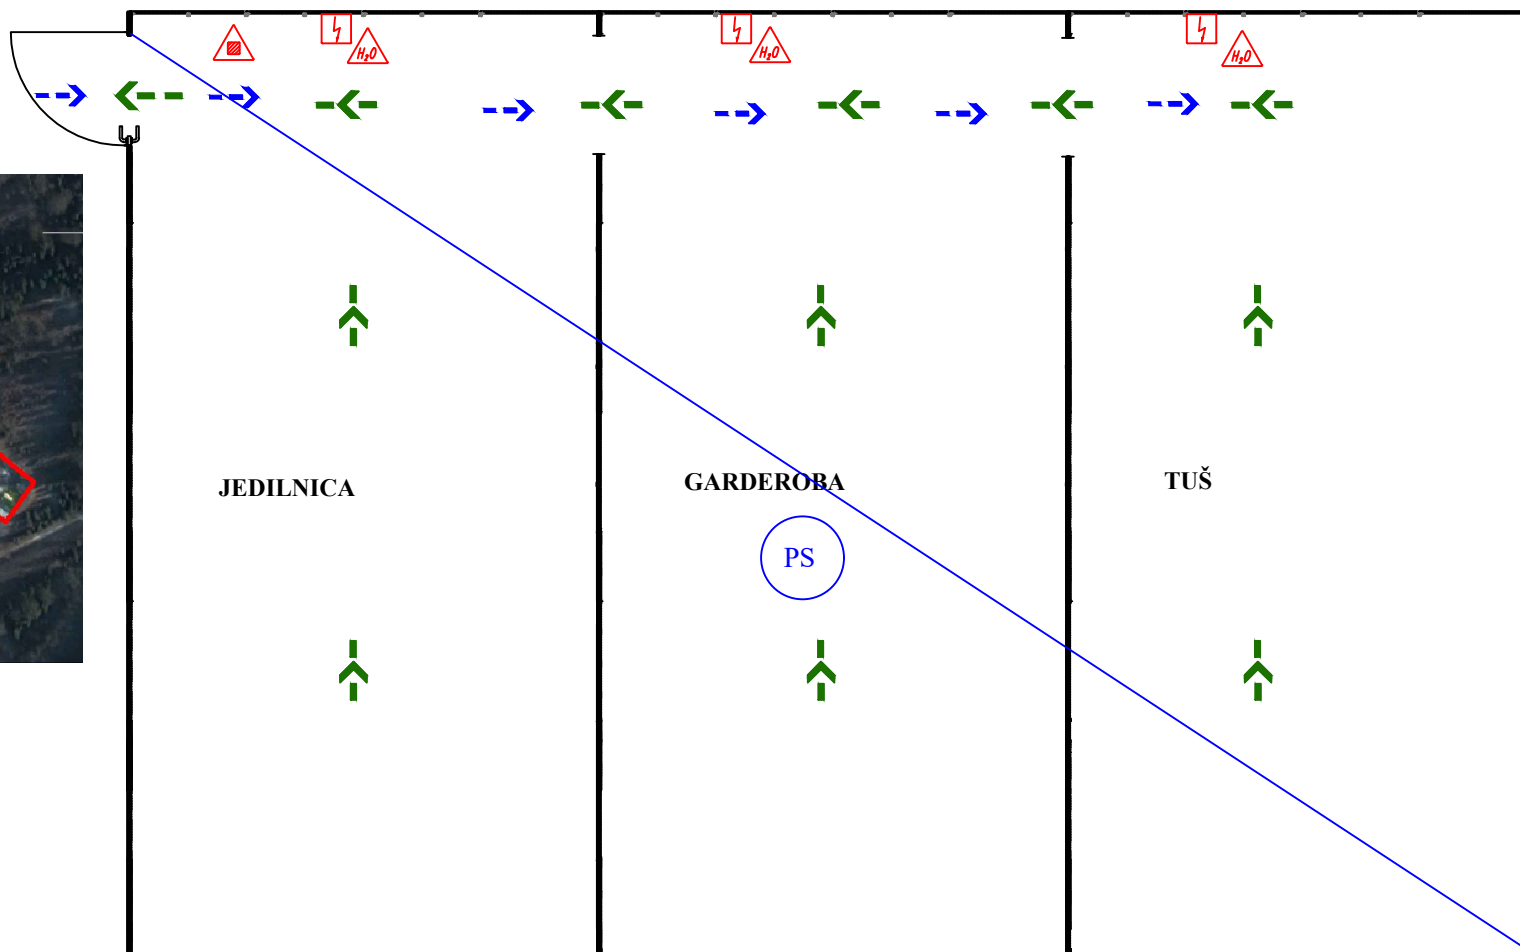

POŽARNI NAČRT					
Naročnik: KOMTEKS d.o.o., Loke 119, Tržič					
Tloris risbe : POSLOVNI PROSTOR, Pod hrasti 33, Komenda					
LEGENDA					
	Električna omarica		Gasilni aparat na prah		Povečana nevarnost nastanka požara
	Možnost notranjega napada		Postavitvena površina		Nevarnost pri gašenju z vodo
	Smer evakuacije v objektu	100 MJ/ m2	Požarna obremenitev objekta		Dovozna pot za intervencijska vozila
	Požarni sektor				Zbirno mesto evakuirancev