


POŽARNI NAČRT - NOVAK M d.o.o. (nadstropje)

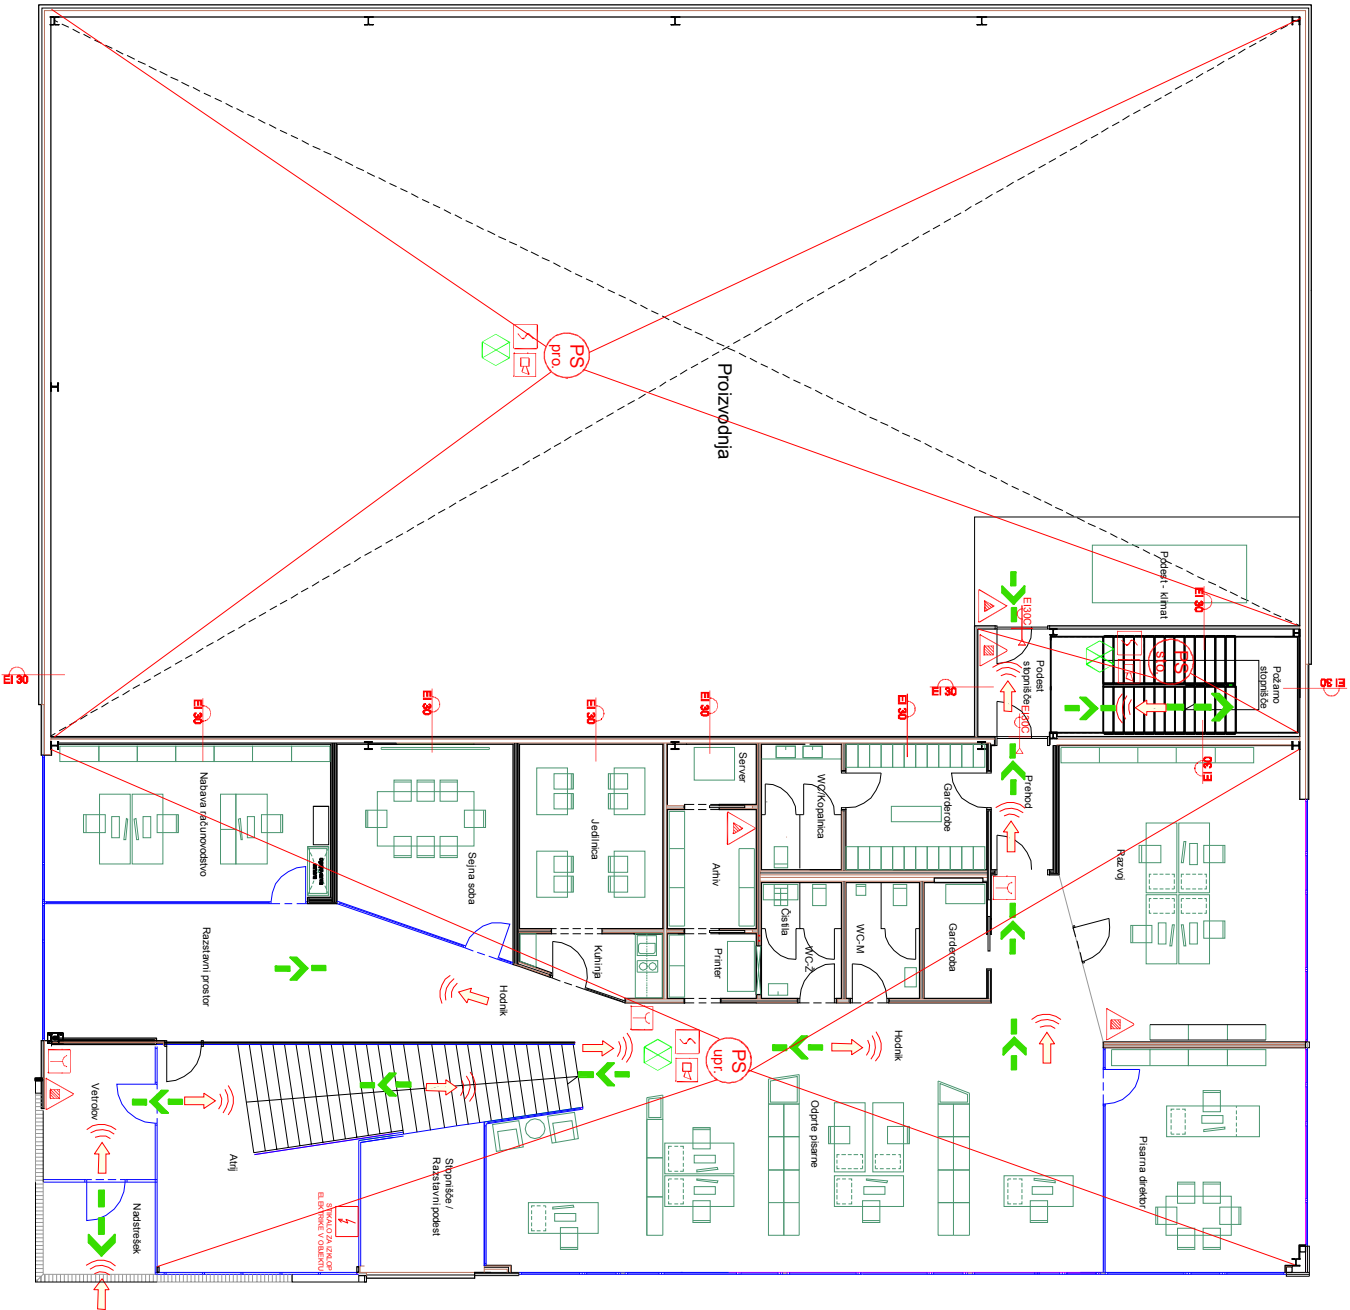

Predvideno število oseb v objektu Novak M d.o.o. je do 25
Požarna obremenitev prostorov: majhna do srednja 1-1.6MJ/m²

LEGENDA ZNAKOV

→	Izhod iz objekta
→	Smer evakuacije v objektu
→	Požarna odpornost prostora 30 min
→	Vrata s požarno odpornostjo 30 min s samozapiranjem
→	Požarna sektor
→	Automatsko javljanje požara
→	Požarno javljanje - stena
→	Rodno javljanje požara
→	Zaslišna razsvetljava
→	Rodni gasilnik na prah
→	Rodni gasilnik na CO ₂
→	Nevarnost nastanka vnetljivih ali eksplozivnih plinov
→	Nevarnost pri gašenju z vodo
→	Elektro ogara
→	Dostopne poti in možnosti notranjega napada za gasilce

Merno: 1 : 100	Prostori: PROSTORI PODLEŽNA NOVAK M d.o.o.
Datum izdelave: November 2022 - načrtja	Pod nadzorstvom: POŽARNI NAČRT
Izdal: BIE VARN, NIKO PIVKO s.p.	Vrsta risbe: TLOŠIS NADSTROPJE
Bivša 123, 1381, 140 prihranilo	Podpis odgovorne osebe v podjetju:
Podpis o izdelovalcu načrta: Miro Pivko, odgovarja	
Priporočila: Miro Pivko, 2	