


POŽARNI NAČRT

GLASO d.o.o., POD BREZAMI 6, KOMENDA

SITUACIJA

skupna požarna obremenitev: NIZKA
do 1000 MJ/m²

POŽARNO ZAHTEVNA STAVBA

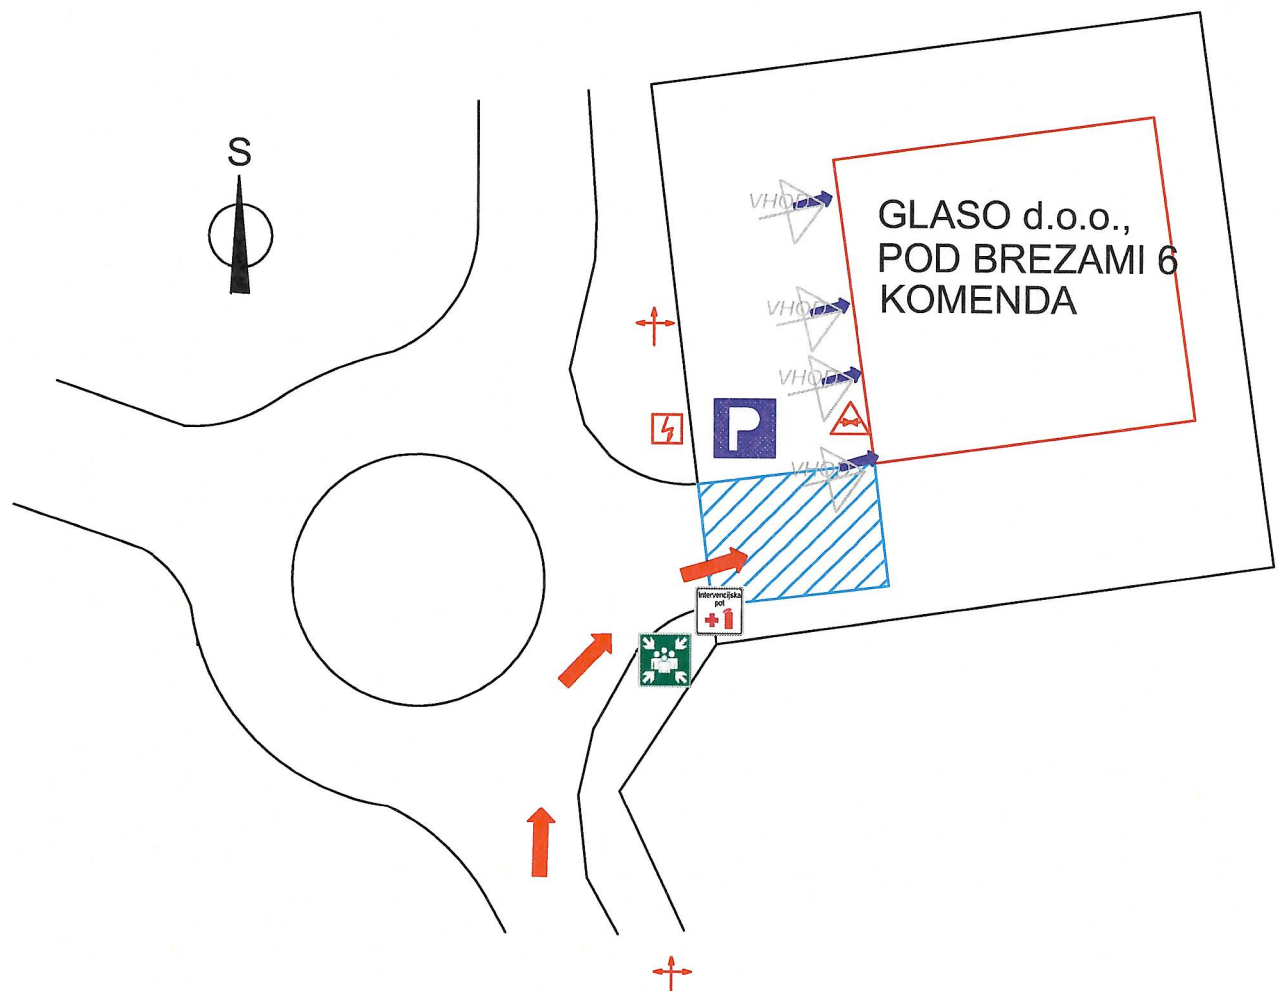

LEGENDA:

- The diagram illustrates a fire alarm system layout. At the top, a red triangle with a bell icon is labeled "GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA" (Main Gas Fire Alarm Pipe). Below this, a blue arrow points left, labeled "NOTRANJI NAPAD" (Internal Alarm). To the right, a red arrow points left, labeled "DOVOZNA POT ZA INTERVENCIJSKA VOZILA" (Access Road for Intervention Vehicles). In the center, a red cross with arrows pointing in four directions is labeled "ZUNANJI HIDRANT NADTALNI" (External Remote Hydrant). To the right of this, a blue square with diagonal lines is labeled "DELOVNA POVRŠINA ZA INTERVENCIJSKA VOZILA" (Working Area for Intervention Vehicles). At the bottom left, a green square with a white fire hydrant icon is labeled "ZBIRNO MESTO" (Collection Point). At the bottom right, a red square with a white lightning bolt icon is labeled "SPLOŠNA OZNAKA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ" (General Sign for Electrical Installations).

Sprejel:


[Handwritten signature]

Komenda, 28.06.2023


POŽARNI NAČRT

GLASO d.o.o., POD BREZAMI 6, KOMENDA

TLORIS PRITLIČJA

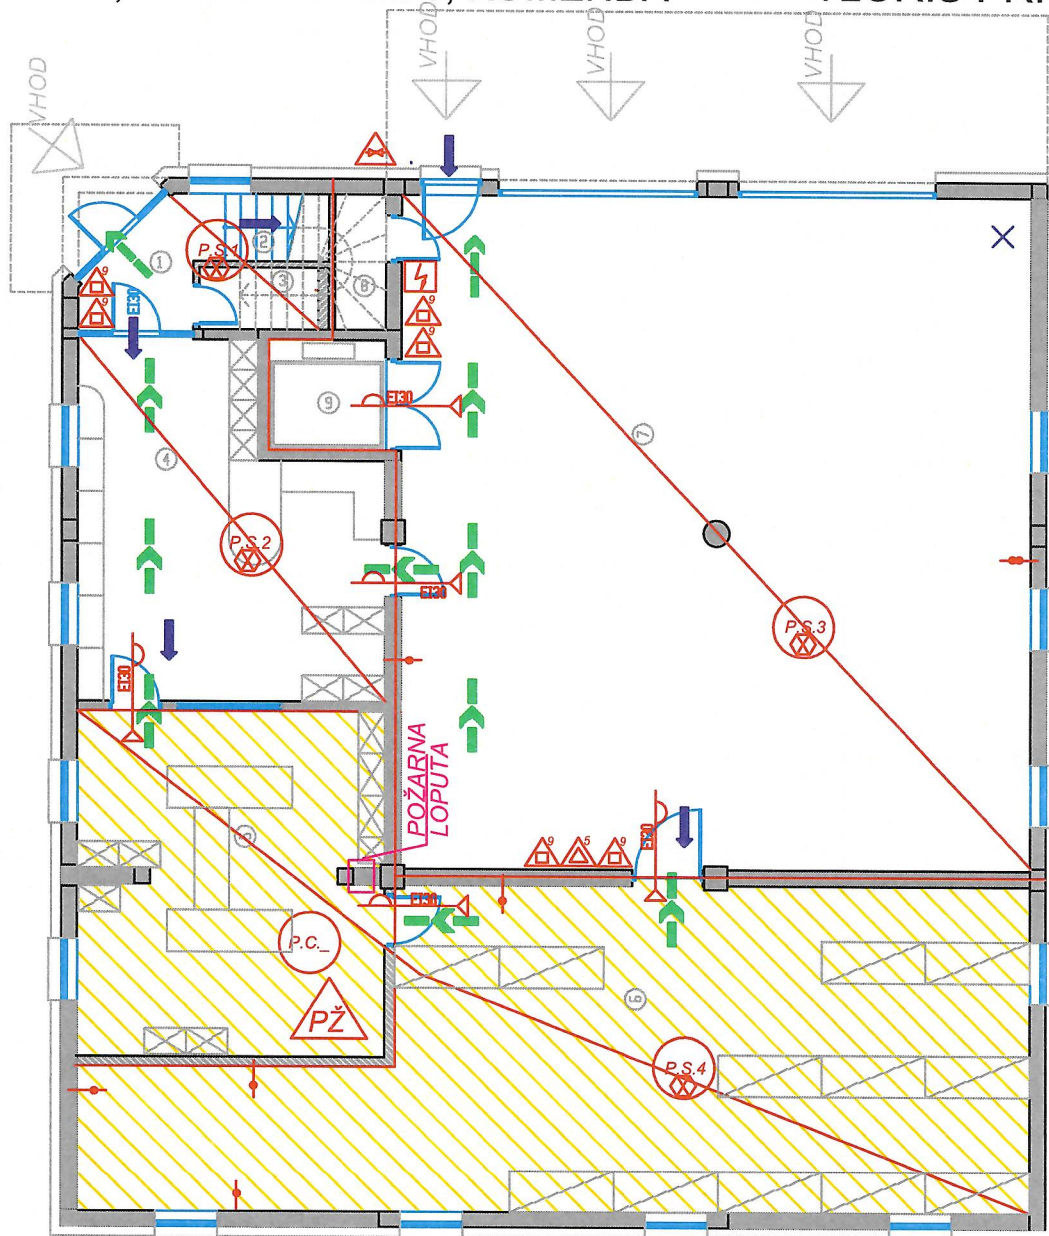

MERILO (m)



LEGENDA:

- POŽARNA ODPORNOST 60 min.
- vrata s požarno odpornostjo EI30 min. in samozapiranjem
- R** nosilnost
- E** celovitost
- S** omejeno puščanje dima
- I** toplotna izolativnost v pogojih standardnega požara
- C** samozapiranje

- EVAKUACIJSKA POT SE KONČUJE
- EKSPLOZIJSKA CONA
- OZNAKA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
- GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA
- NOTRANJNI NAPAD

- VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
- POŽARNI SEKTOR
- POŽARNA CELICA

- EVAKUACIJSKA POT
- GASILNIK S-9
- GASILNIK S-6
- GASILNIK CO2-5
- POVEČANA NEVARNOST ZA NASTANEK POŽARA

SPECIFIKACIJA PROSTOROV


- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1 PREDPROSTOR | 6 SKLADIŠČE |
| 2 STOPNIŠČE | 7 SKLADIŠČE |
| 3 WC | 8 STROJNICA |
| 4 RAZSTAVNI PROSTOR IN TRGOVINA | 9 DVIČALO |
| 5 MEŠANILNICA BARV | |

tlačna oprema

Sprejel:

Komenda, 28.06.2023

GLASO d.o.o., POD BREZAMI 6, KOMENDA TŁORIS 1. NADSTROPJA

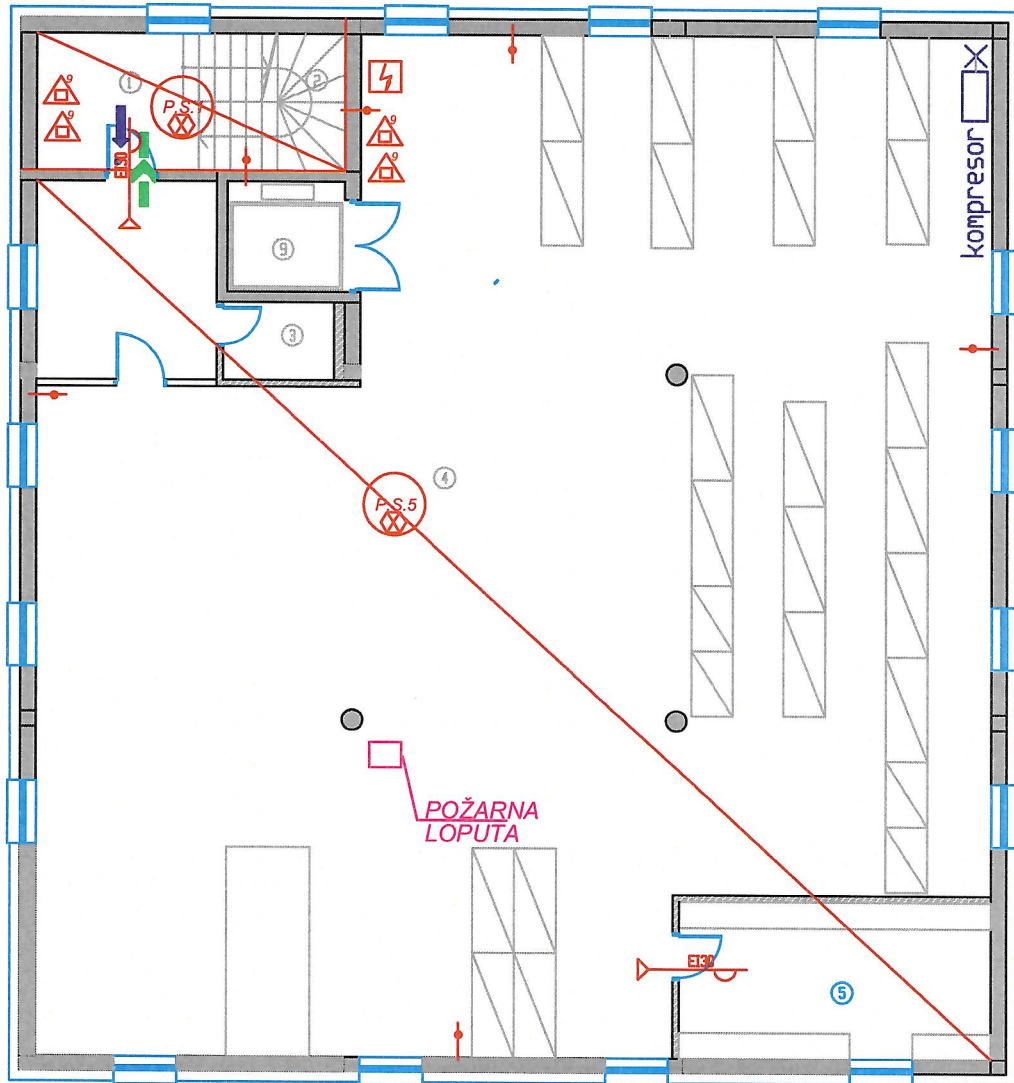

A horizontal number line with tick marks at 0, 1, 2, 3, 4, and 5. The number 0 is written below the first tick mark, and the number 5 is written below the last tick mark.

1 PREDPROSTOR
2 STOPNIŠČE
3 WC
4 SKLADIŠČE
5 ARHIV

_____ tlačna oprema


 POVEČANA NEVARNOST
ZA NASTANEK POŽARA




Komenda, 28.06.2023

POŽARNI NAČRT

GLASO d.o.o., POD BREZAMI 6, KOMENDA TLOORIS 2. NADSTROPJA

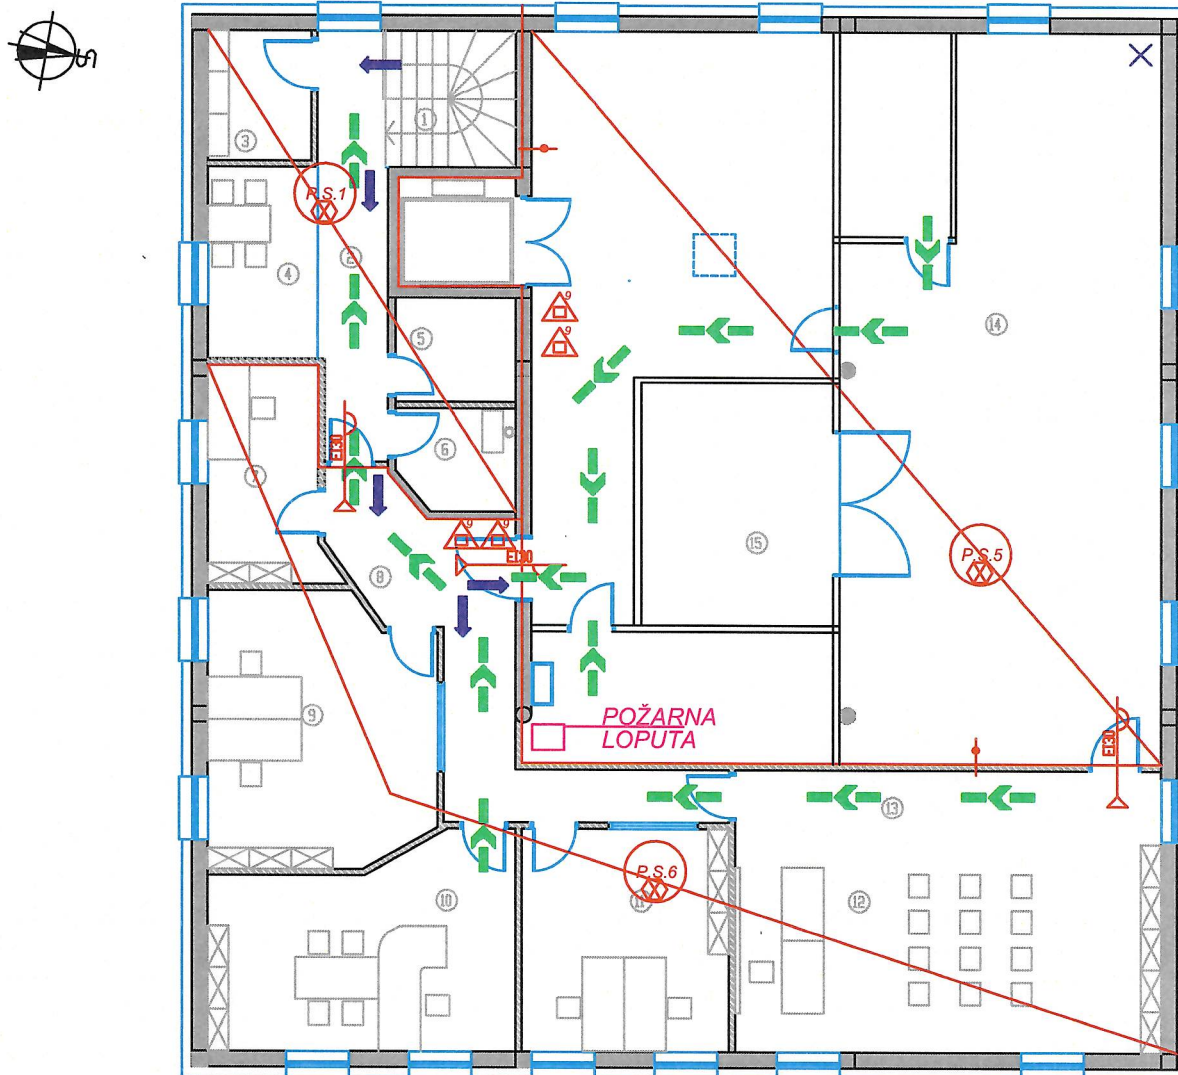

MERILLO (m)



SPECIFIKACIJA PROSTOROV IN TLAKOV

1	STOPNIŠČE	9	PISARNA
2	PREDPROSTOR	10	PISARNA
3	PROSTOR ZA SERVER	11	PISARNA
4	ČAJNA KUHINJA	12	PREDAVALNICA
5	WC	13	HODNIK
6	PROSTOR ZA PLINSKO TROŠILO	14	SKLADIŠČE
7	PISARNA	15	DEMO SOBA
8	HODNIK		

LEGENDA:

- POŽARNA ODPORNOST 60 min.
- vrata s požarno odpornostjo EI30 min. in samozapiranjem
- R** nosilnost
- E** celovitost
- S** omejeno puščanje dima
- I** toplotna izolativnost v pogojih standardnega požara
- C** samozapiranje
- EVAKUACIJSKA POT SE KONČUJE
- EVAKUACIJSKA POT
- EKSPLOZIJSKA CONA
- OZNAKA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
- GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA
- NOTRANJJI NAPAD
- VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
- POŽARNI SEKTOR
- POŽARNA CELICA
- GASILNIK S-9
- GASILNIK S-6
- GASILNIK CO2-5
- POVEČANA NEVARNOST ZA NASTANEK POŽARA
- tlačna oprema

Sprejel:

Komenda, 28.06.2023